MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE
MINIMUM MELTING TIME CURRENT DATA
CS-3 15.5KV
CAT. NO. A155F1D0R0-(10E-50E)
A155F2D0R0-(65E-100E)
GOULD SHAWMUT
NEWBURYPORT, MA 01950

24468
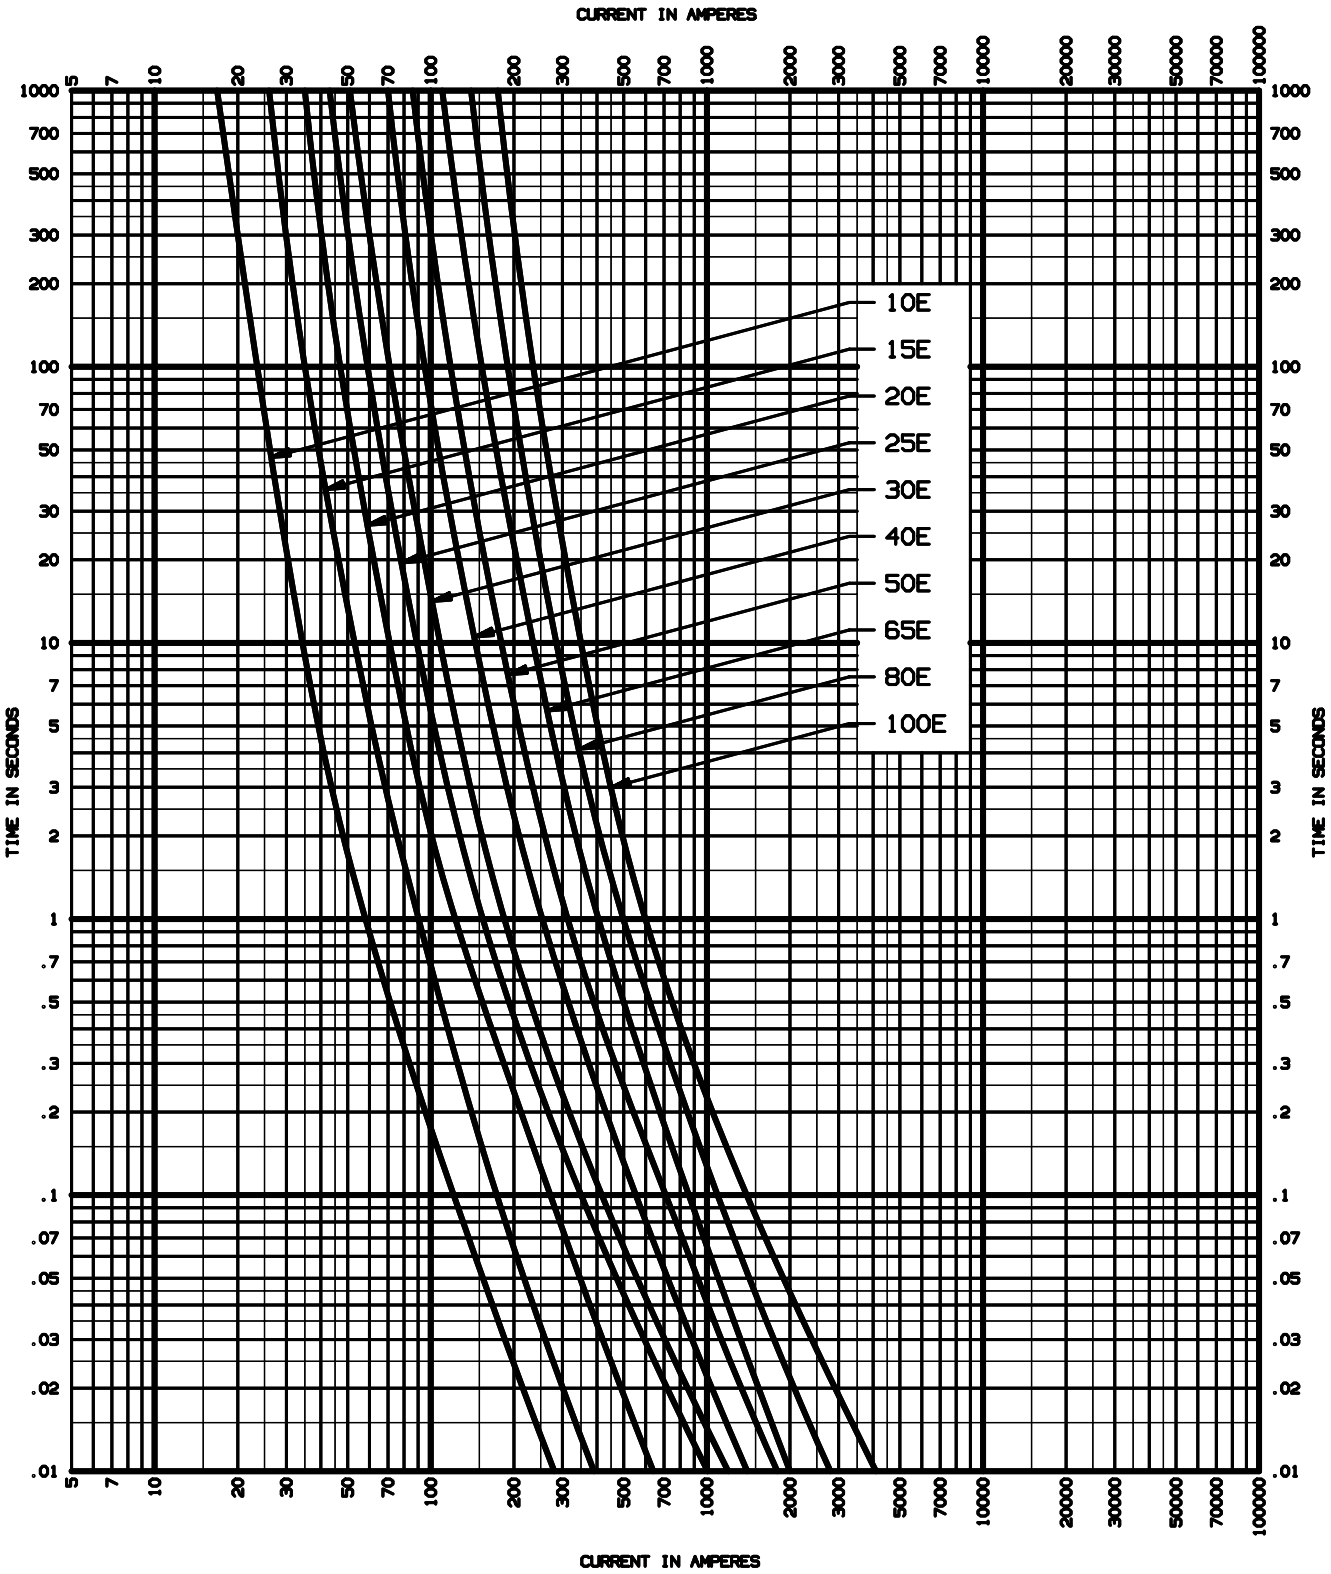
INIT REL
8APR93