MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE
TOTAL CLEARING TIME CURRENT DATA
CS-3 5.5KV
CAT. NO. A055B1DARO-(10E-200E)
A055B2DARO-(250E-450E)

Control No. 212

REV -
6/25/01

MERSEN

Newburyport, MA 01950
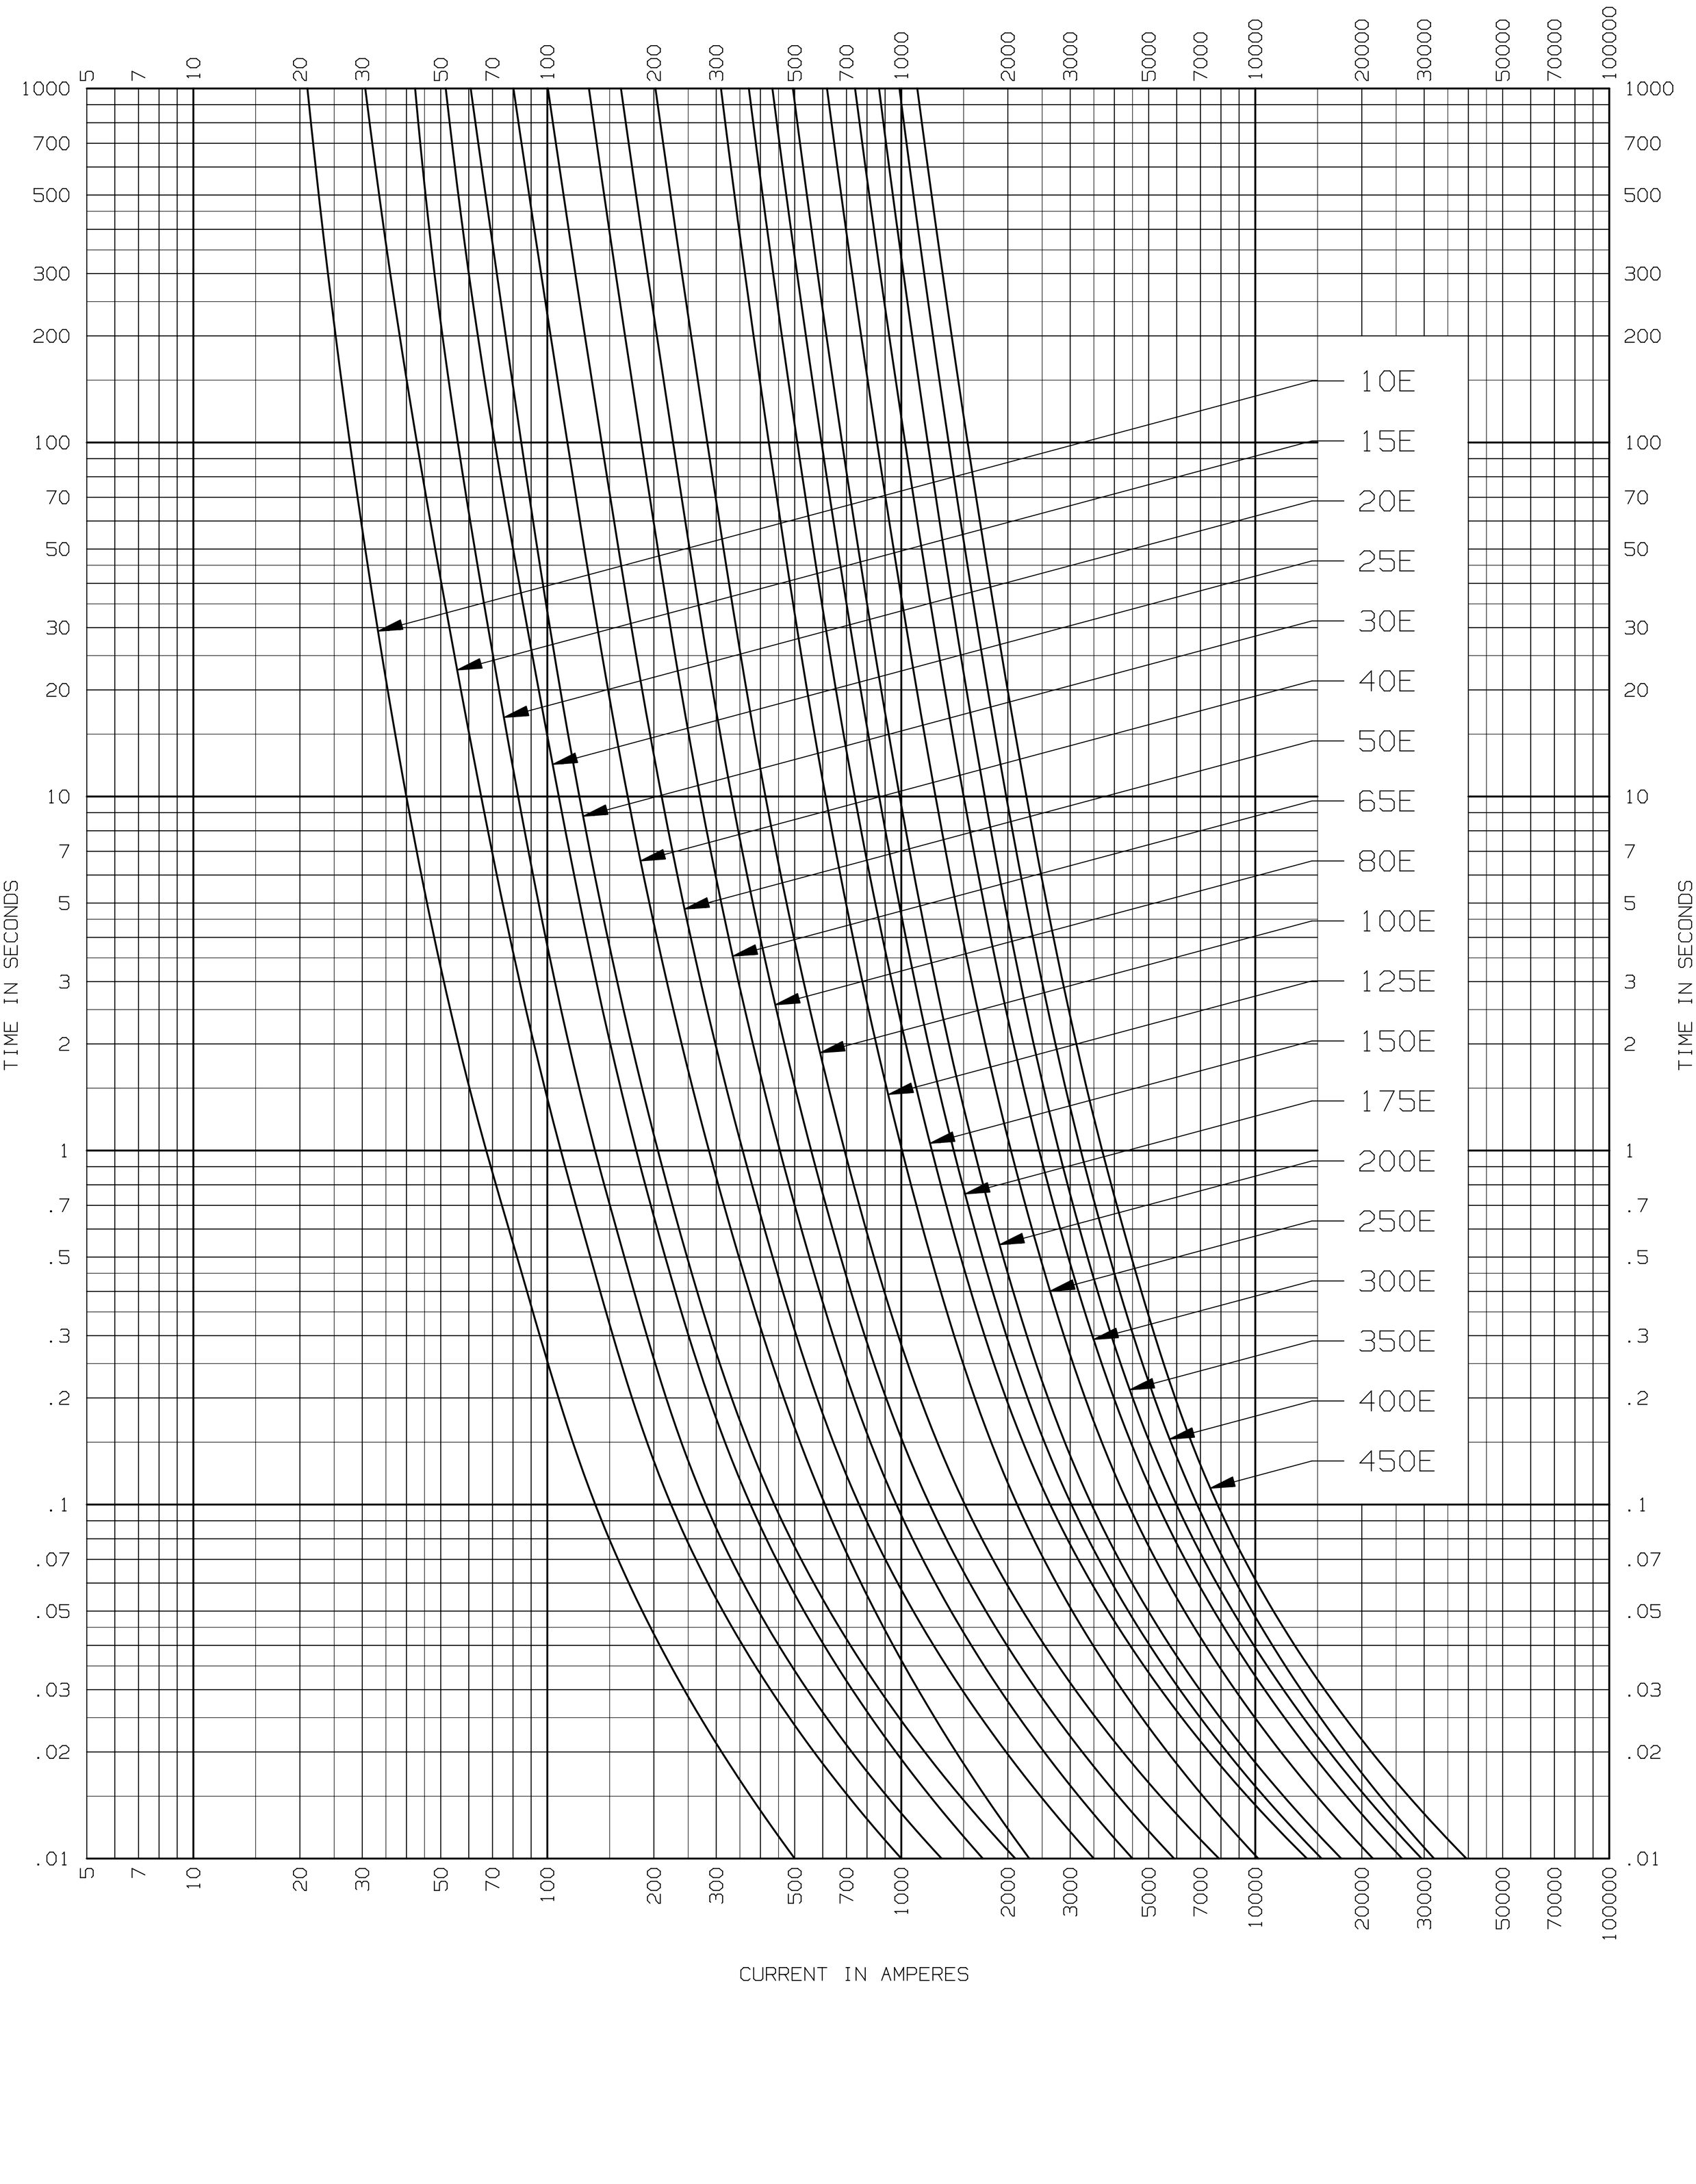
720352